


Pour la réalisation du comptage, se référer aux exigences de l'exploitant de réseau.

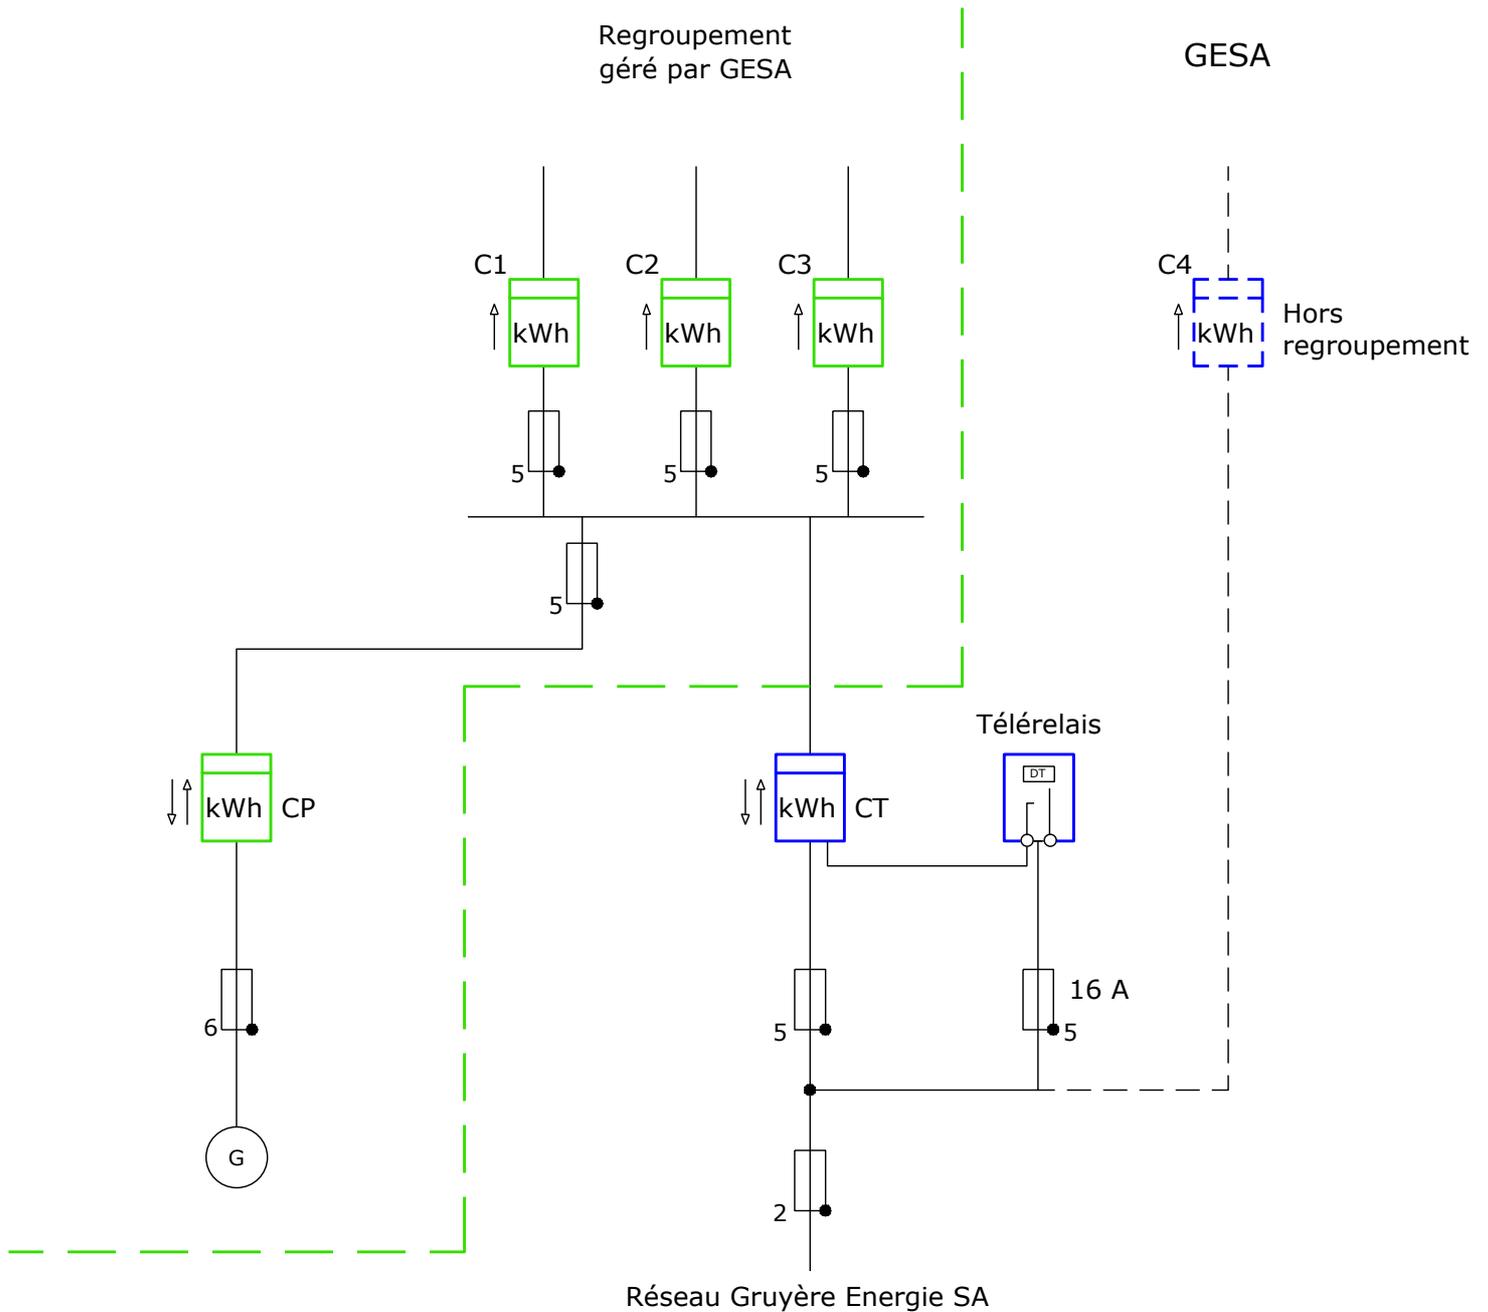

 Compteurs du GRD

 Compteurs du gestionnaire du regroupement (GESA)

Objet **Regroupement pour la consommation propre collective avec gestion du regroupement par GESA**
Pprod < 30 kVA

Date	Auteur	Visa	Archivage
08.10.2018	OLR	MCA	U:\13_ELE\05_Qualite_comptage_OIBT\04_Technique\02_Normes\PDIE\Plans Dwg\53-31-20 NER Autoconsommation Complète -30kVA.dwg




Un savoir-faire de GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Gruyère Energie SA
 Rue de l'Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
 T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
 projets@gruyere-energie.ch
 www.gruyere-energie.ch

53.31.20

Pour la réalisation du comptage, se référer aux exigences de l'exploitant de réseau.

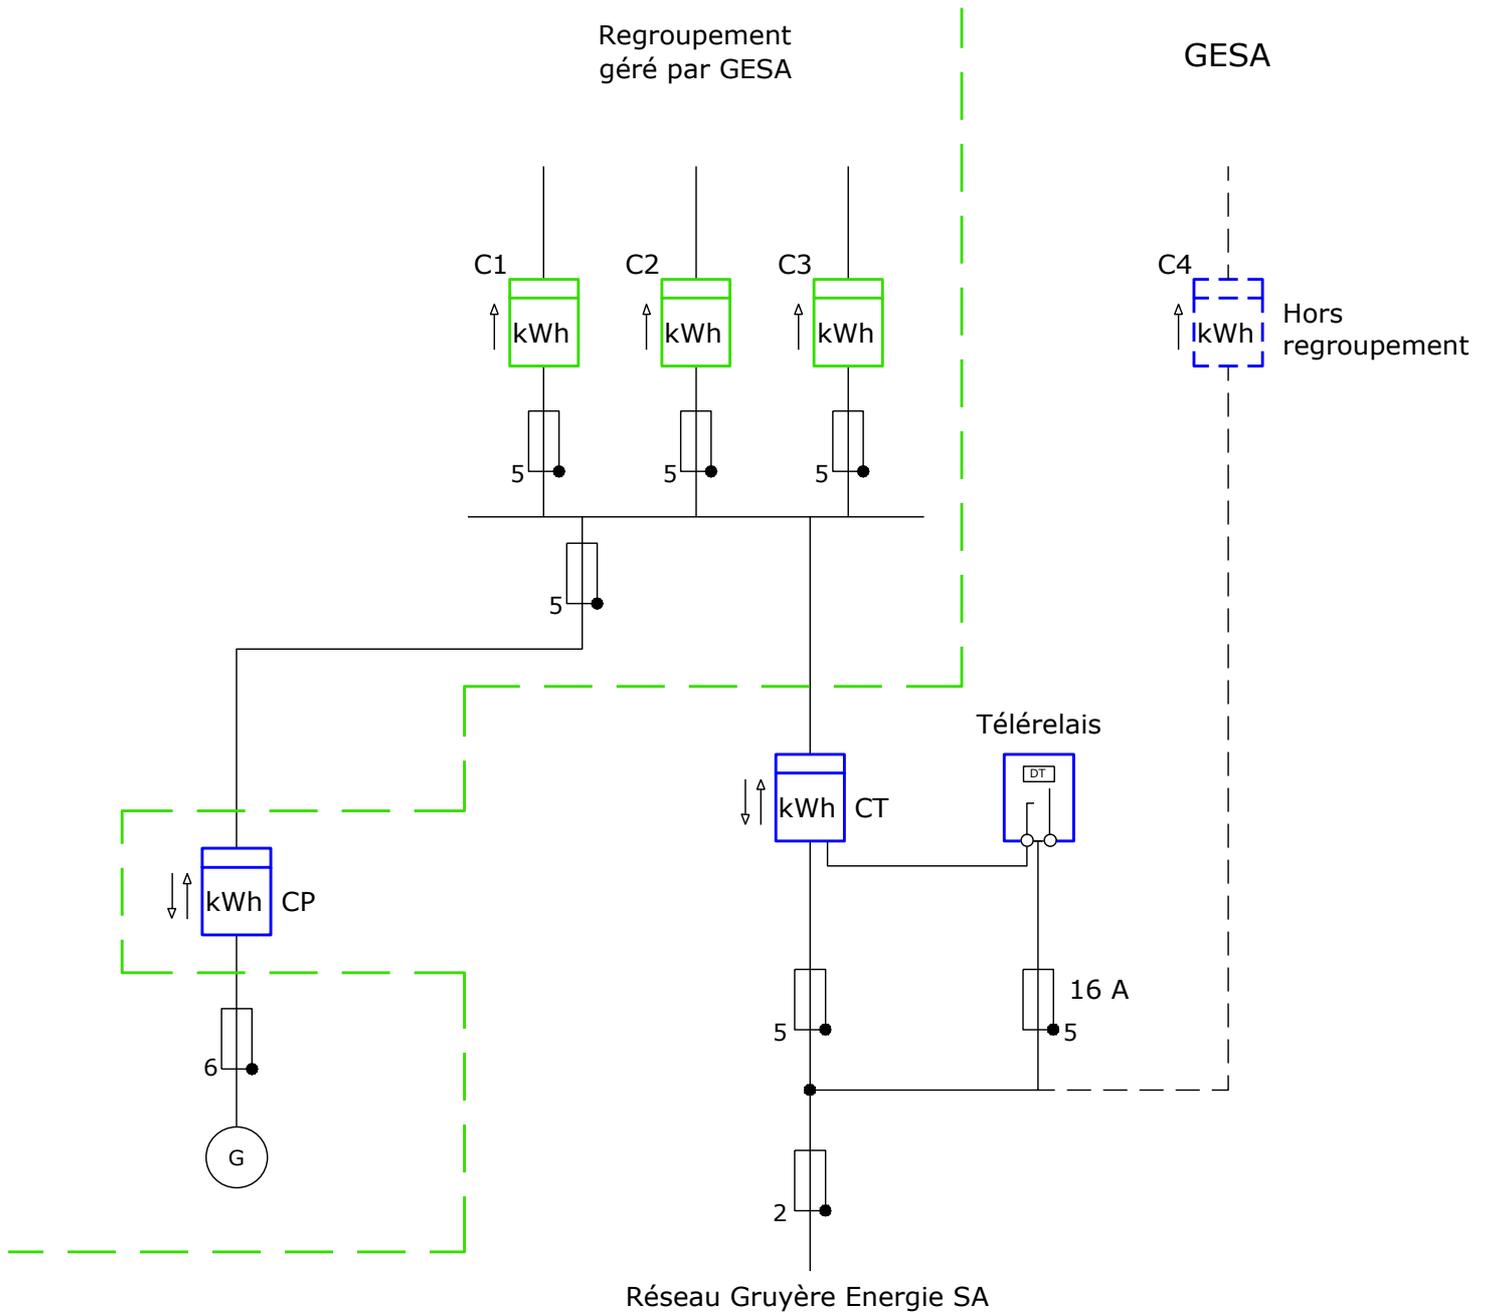

 Compteurs du GRD

 Compteurs du gestionnaire du regroupement (GESA)

Objet **Regroupement pour la consommation propre collective avec gestion du regroupement par GESA**
Pprod > 30 kVA

Date	Auteur	Visa	Archivage
08.10.2018	OLR	MCA	U:\13_ELE\05_Qualite_comptage_OIBT\04_Technique\02_Normes\PDIE\Plans Dwg\53-31-21_NER Autoconsommation Complète +30kVA.dwg




Un savoir-faire de
 GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Gruyère Energie SA
 Rue de l'Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
 T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
 projets@gruyere-energie.ch
 www.gruyere-energie.ch

53.31.21

Pour la réalisation du comptage, se référer aux exigences de l'exploitant de réseau.

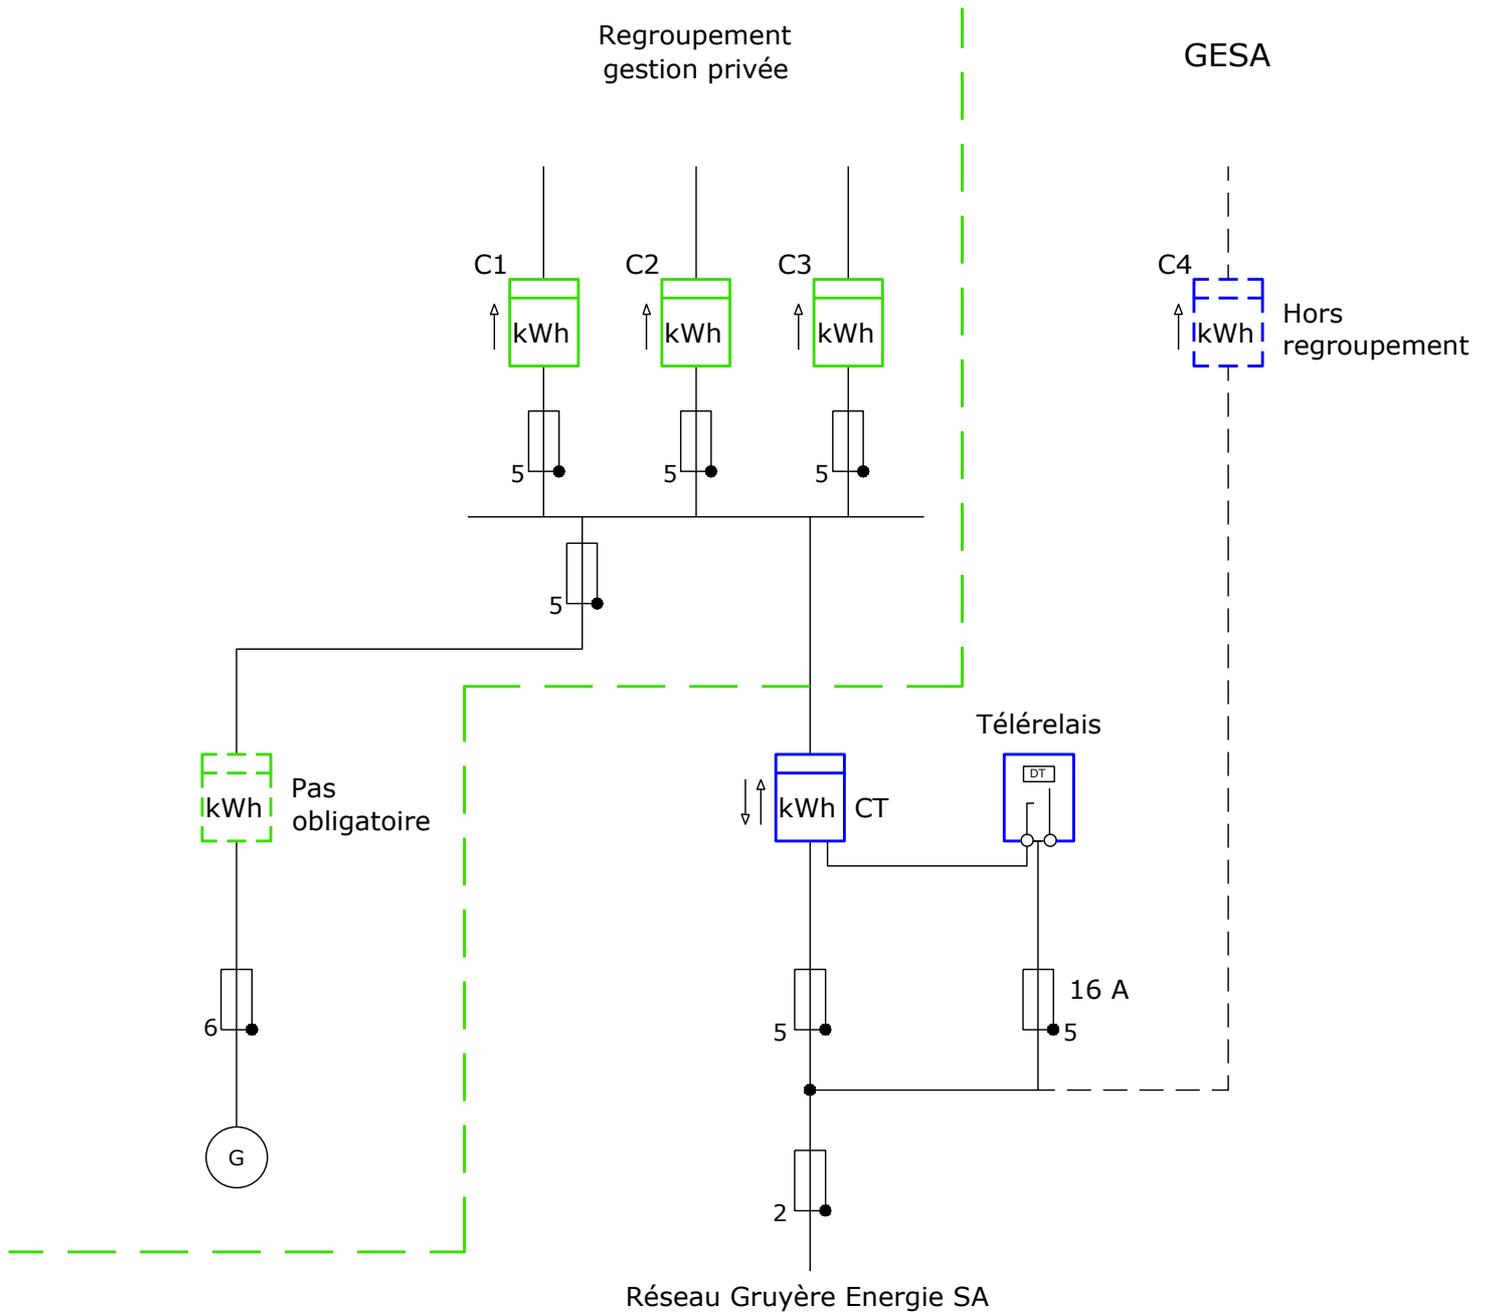

 Compteurs du GRD

 Compteurs du gestionnaire du regroupement (METAS)

Objet **Regroupement pour la consommation propre collective avec gestion du regroupement privée Pprod < 30 kVA**

Date	Auteur	Visa	Archivage
08.10.2018	OLR	MCA	U:\13_ELE\05_Qualite_comptage_OIBT\04_Technique\02_Normes\PDIE\Plans Dwg\53-31-22 NER Autoconsommation Non Complète -30kVA.dwg




Un savoir-faire de GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Gruyère Energie SA
 Rue de l'Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
 T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
 projets@gruyere-energie.ch
 www.gruyere-energie.ch

53.31.22

Pour la réalisation du comptage, se référer aux exigences de l'exploitant de réseau.

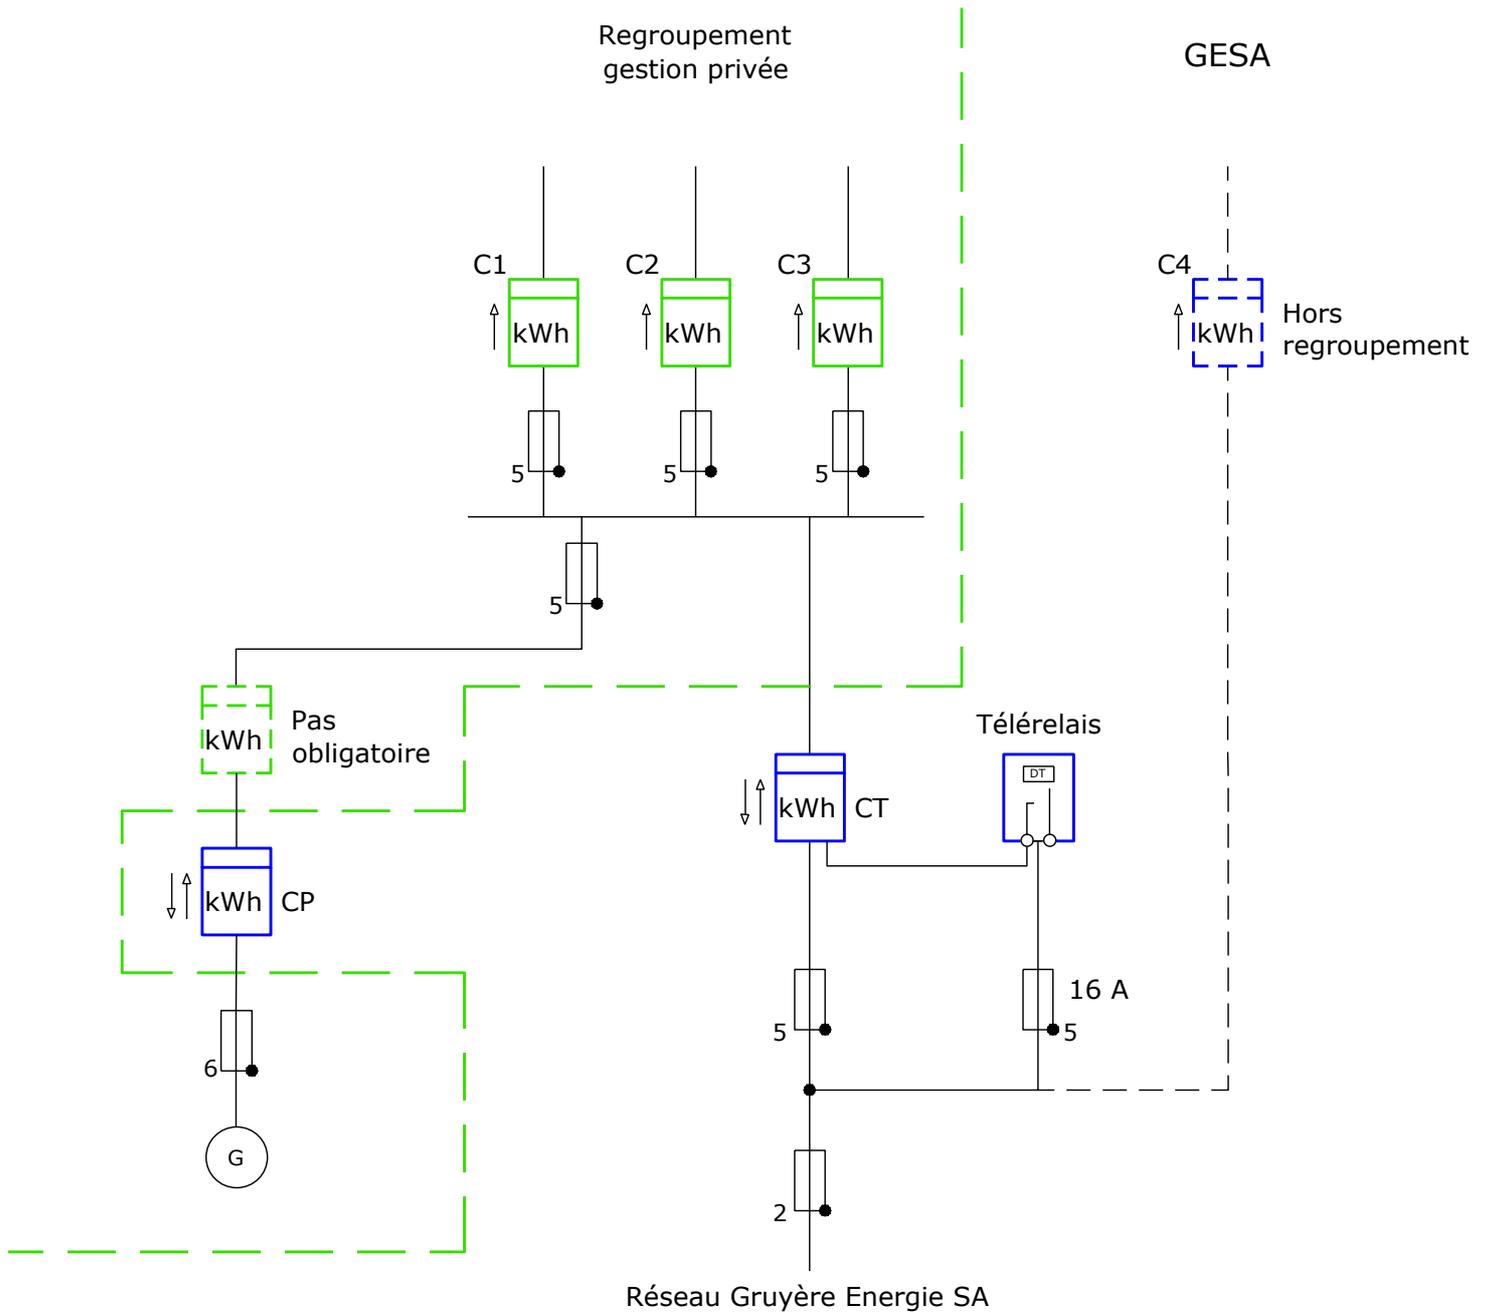

 Compteurs du GRD

 Compteurs du gestionnaire du regroupement (METAS)

Objet **Regroupement pour la consommation propre collective avec gestion du regroupement privée**
Pprod > 30 kVA

Date	Auteur	Visa	Archivage
08.10.2018	OLR	MCA	U:\13_ELE\05_Qualite_comptage_OIBT\04_Technique\02_Normes\PDIE\Plans Dwg\53-31-23 NER Autoconsommation Non Complète +30kVA.dwg



Un savoir-faire de GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Gruyère Energie SA
 Rue de l'Etang 20 | CP 76 | CH-1630 Bulle 1
 T 026 919 23 23 | F 026 919 23 25
 projets@gruyere-energie.ch
 www.gruyere-energie.ch

53.31.23